


概略系統図

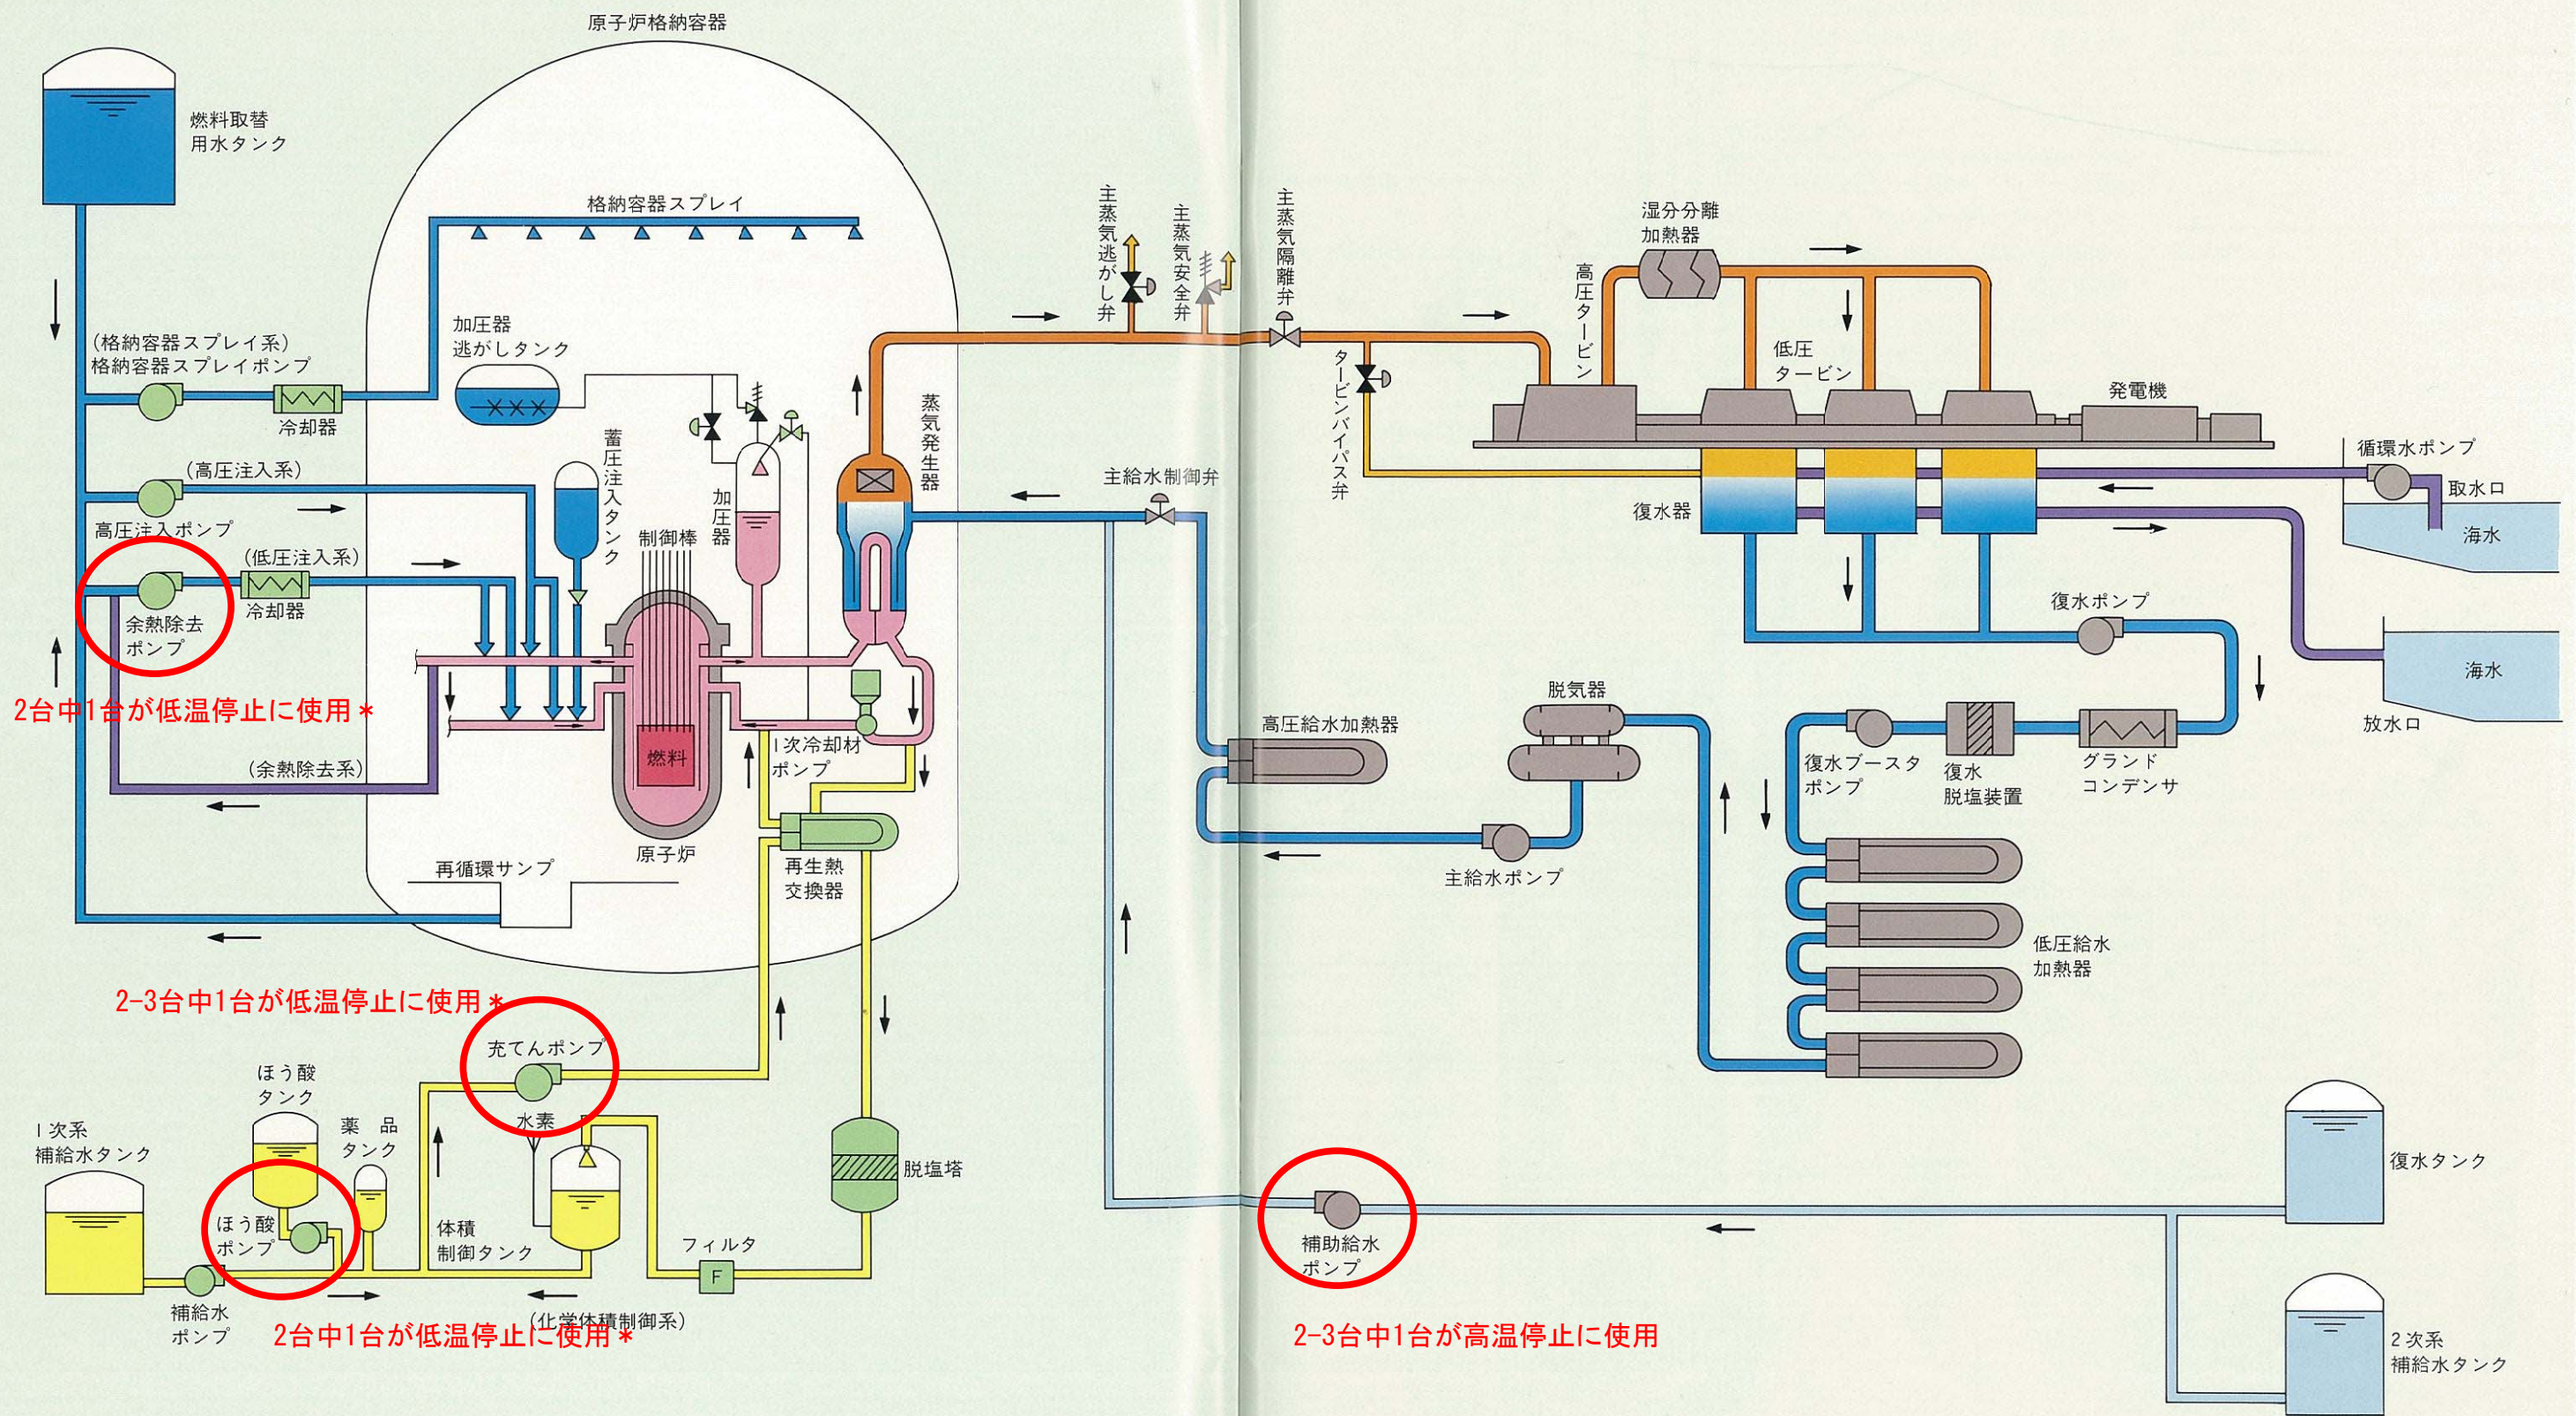

* 機器を冷却するための水を供給するポンプ（4～5台中1台が必要）、その水をさらに冷却するためのポンプ（2～3台中1台が必要）を設置